UWAGA:
- Kąty załamań poziomych (lokalizacja oraz ich wielkość) podano na podstawie przebiegu sieci na mapie zasadniczej.
- Kąty załamań pionowych (lokalizacja oraz ich wielkość) zostały podane na podstawie dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego.
- Lokalizacja redukcji (zwężek) zostałą podana na podstawie dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego.
- Wykonawca na etapie prac przygotowawczych podczas wykonywania inspekcji CCTV dokona weryfikacji lokalizacji poszczególnych kątów załamań poziomych, pionowych i armatury.

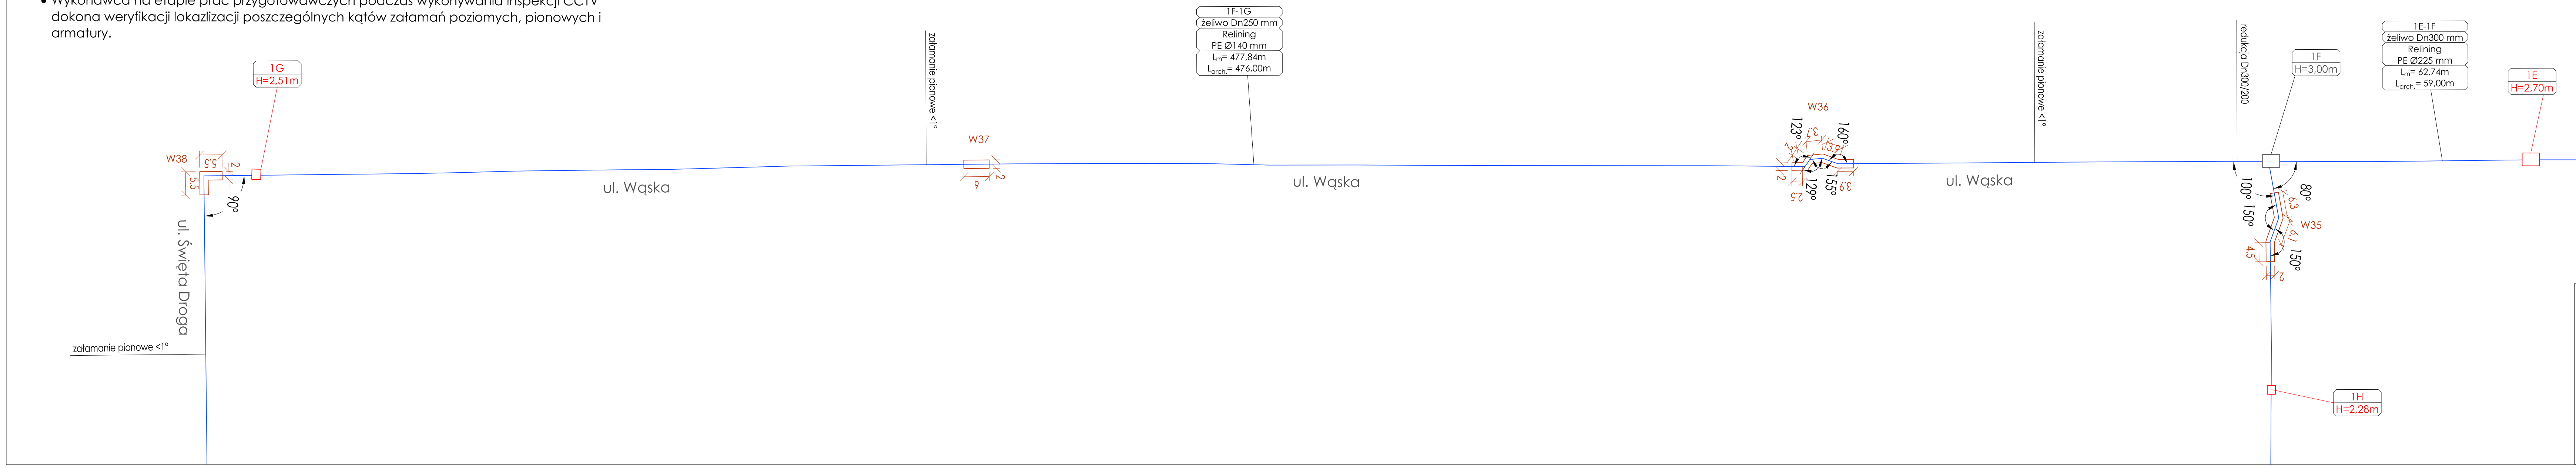
1G
H=2,51m
W38
5.5
5.5
2
90°
ul. Święta Droga
załamanie pionowe <1°
ul. Wąska
załamanie pionowe <1°
W37
9
2
1F-1G
żeliwo Dn250 mm
Relining
PE Ø140 mm
L_m= 477,84m
$L_{arch.}$= 476,00m
ul. Wąska
W36
123°
3.7
2
3.9
160°
2
2.5
129°
155°
3.9
ul. Wąska
załamanie pionowe <1°
redukcja Dn300/200
1F
H=3,00m
100°
150°
80°
6.3
W35
6.1
4.5
150°
2
1H
H=2,28m
1E-1F
żeliwo Dn300 mm
Relining
PE Ø225 mm
L_m= 62,74m
$L_{arch.}$= 59,00m
1E
H=2,70m

LEGENDA

- SIEĆ WODOCIĄGOWA WODOCIĄGOWA DO BEZWYKOPOWEJ PRZEBUDOWY METODĄ RELININGU RURAMI PE100 RC
- ODCINEK SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PRZEBUDOWY W WYKOPIE OTWARTYM
- 1R KOMORA WODOCIĄGOWA DO BEZWYKOPOWEJ PRZEBUDWY Z WYKORZYSTANIEM CHEMII BUDOWLANEJ
- 1H KOMORA WODOCIĄGOWA DO LIKWIDACJI
- 6 / 3 PROJEKTOWANY WYKOP TECHNOLOGICZNY (PUNKTOWY) W CELU WPROWADZENIA RUR PE100 RC

1R	ID KOMORY
H=2,86m	GŁĘBOKOŚĆ KOMORY
1P-1O	ID ODCINKA
2 x stal Dn500 mm	MATERIAŁ ISTNIEJĄCY
Relining	METODA PRZEBUDOWY
2x PE Ø355 mm	MATERIAŁ PROJEKTOWANY
L_m= 2 x 510,41m	DŁUGOŚĆ ZMIERZONA Z MAPY
$L_{arch.}$=2 x 512,00m	DŁUGOŚĆ Z DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ

		Imię i Nazwisko:	Podpis:	
Projektował:	Data: 11.2017	inż. Krystyna Szczekarewicz upr. nr 31/97		GSG INDUSTRIA TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE
Opracował:	Data: 11.2017	mgr inż. Krzysztof Klimczak		
Projekt:	MODERNIZACJA (RENOWACJA) MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z KOMORAMI ZASUW			
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
Rysunek:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY (KOMORA 1F-WYKOP W38)			
Skala:	**Rozmiar [mm]:**		***Nr Rysunku:***	**Rewizja:**
B/S	297/1425		WO/SCH/11	A