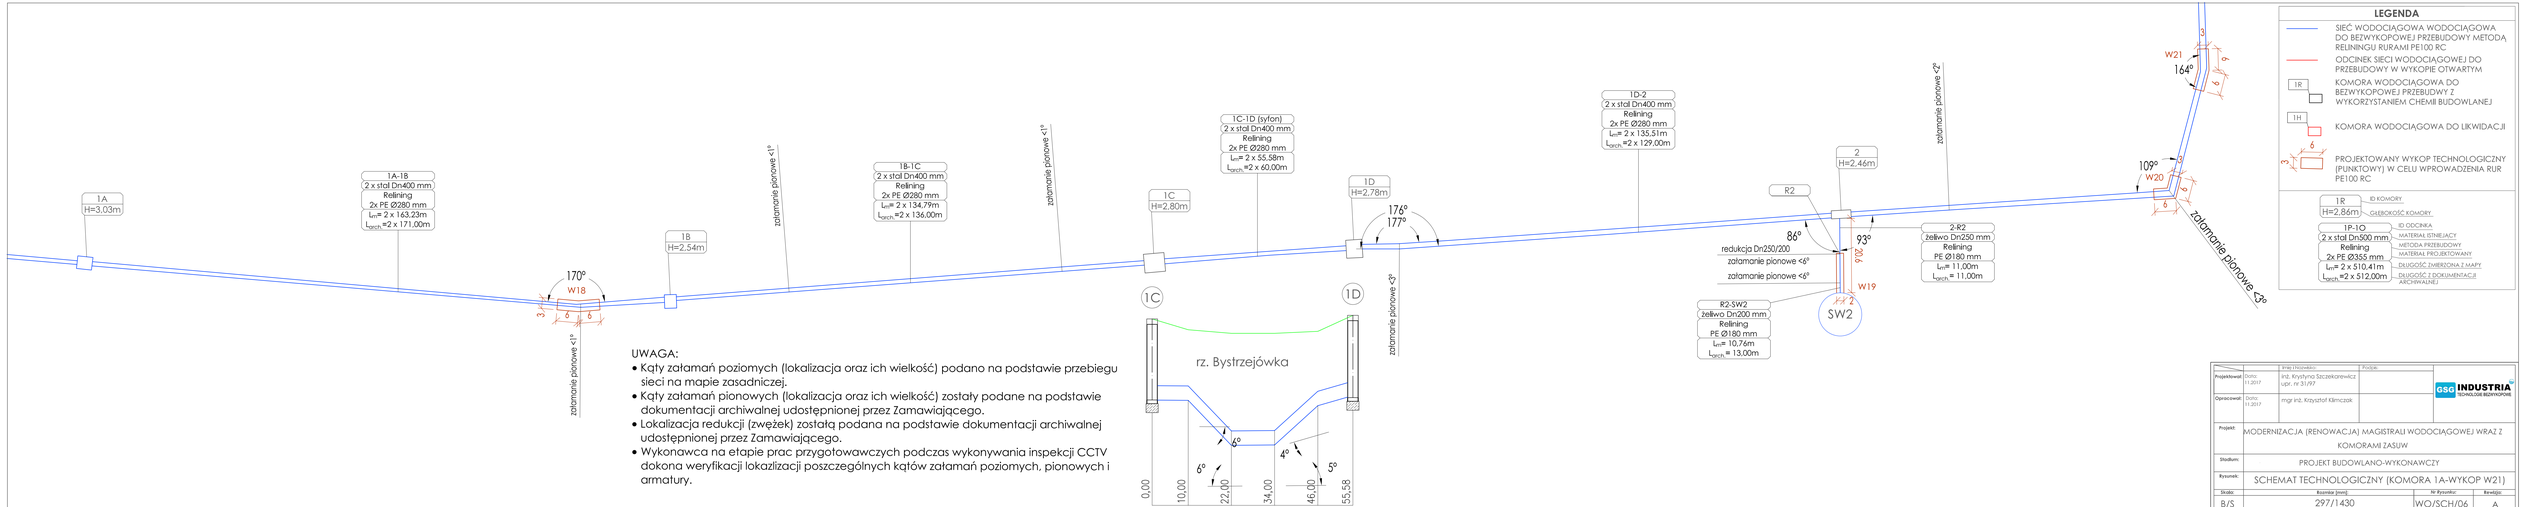

UWAGA:

- Kąty załamań poziomych (lokalizacja oraz ich wielkość) podano na podstawie przebiegu sieci na mapie zasadniczej.
- Kąty załamań pionowych (lokalizacja oraz ich wielkość) zostały podane na podstawie dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego.
- Lokalizacja redukcji (zwężek) została podana na podstawie dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego.
- Wykonawca na etapie prac przygotowawczych podczas wykonywania inspekcji CCTV dokona weryfikacji lokazlizacji poszczególnych kątów załamań poziomych, pionowych i armatury.

LEGENDA

- SIEĆ WODOCIĄGOWA WODOCIĄGOWA DO BEZWYKOPOWEJ PRZEBUDOWY METODĄ RELININGU RURAMI PE100 RC
- ODCINEK SIECI WODOCIĄGOWEJ DO PRZEBUDOWY W WYKOPIE OTWARTYM
- 1R — KOMORA WODOCIĄGOWA DO BEZWYKOPOWEJ PRZEBUDWY Z WYKORZYSTANIEM CHEMII BUDOWLANEJ
- 1H — KOMORA WODOCIĄGOWA DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANY WYKOP TECHNOLOGICZNY (PUNKTOWY) W CELU WPROWADZENIA RUR PE100 RC

1R — ID KOMORY
H=2,86m — GŁĘBOKOŚĆ KOMORY

1P-1O — ID ODCINKA
2 x stal Dn500 mm — MATERIAŁ ISTNIEJĄCY
Relining — METODA PRZEBUDOWY
2x PE Ø355 mm — MATERIAŁ PROJEKTOWANY
L_{rur}= 2 x 510,41m — DŁUGOŚĆ ZMIERZONA Z MAPY
L_{tranch}=2 x 512,00m — DŁUGOŚĆ Z DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ

Projektował:	Data: 11.2017	Imię i Nazwisko: inż. Krystyna Szczekanewicz upr. nr 31/97	Podpis:
Opracował:	Data: 11.2017	mgr inż. Krzysztof Klimczak	

GSG INDUSTRIA TECHNOLOGIE BUDOWLANE

Projekt:	MODERNIZACJA (RENOWACJA) MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z KOMORAMI ZASUW		
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
Rysunek:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY (KOMORA 1A-WYKOP W21)		
Skala:	Rozmiar [mm]:	Nr Rysunku:	Rewizja:
B/S	297/1430	WO/SCH/06	A