

NR 2

INWESTOR
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
„PEGIMEK” Sp. z o. o.
UL KONOPNICKIEJ 3,
21-040 ŚWIDNIK

PROJEKT BUDOWLANY
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
W PASIE DROGOWYM ULICY CZEREMCHOWEJ W ŚWIDNIKU
DZIAŁKI NR 323/4
Jednostka ewidencyjna: 061701_1 Świdnik
Obręb ewidencyjny 061701_1.0006 - Kolonia Krępiec
KATEGORIA OBIEKTU XXVI

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. IWONA ŻAK
Upr. Nr 390/Lb/2001

PROJEKTANT
mgr inż. Iwona Żak
Upr. Nr 390/Lb/2001
Upr. Nr 5144/Lb/93

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. BOGUSŁAWA POSTRACH
Upr. Nr 1045/Lb/90

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Bogusława Postrach
Upr. Nr 1045/Lb/90
Upr. Nr 1054/Lb/90

sierpień 2016 r

2. SPIS ZAWARTOŚCI

✓ 1. Strona tytułowa		str. 1
✓ 2. Spis zawartości		str. 3
✓ 3. Opis techniczny		str. 5-9
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		str. 11-17
5. Rysunki:		
✓ 01 – Sytuacja	skala 1:500	str. 19
✓ 02 - Profil sieci kanalizacji sanitarnej	skala 1:100/1:500	str. 21
03 –Obudowa wykopu	b/s	str. 23
✓ 04 –Studnie rewizyjne 1200betonowa	b/s	str. 25
6. Załączniki:		
✓ Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy: Czeremchowej w Świdniku – Pismo TW / 3747 / 927 / 16		str. 27-29
✓ Protokół WBG. 6630.84.2016 z narady koordynacyjnej z dnia 09.06.2016r		str. 31-33
✓ Decyzja – zezwolenie na lokalizację obiektu budowlanego w pasie drogowym, pismo Urzędu Miasta Świdnik WMK-K.7230.3.38.2016		str. 35-39
• Mapa do celów projektowych		str. 43
• Oświadczenia projektanta i sprawdzającego		str. 45
• Kserokopie uprawnień budowlanych do projektowania i zaświadczeń o przynależności do IIB projektanta i sprawdzającego		str. 47-53

3. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne wydane przez P.K. „Pegimek” Sp. z o.o.,
- Protokół z narady koordynacyjnej,
- Wizja lokalna w terenie,
- Obowiązujące normy i przepisy branżowe.

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Czeremchowej w Świdniku, działka nr ewidencyjny 323/4.

3.2. OPIS TERENU

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik zlokalizowano w pasie drogowym ulicy Czeremchowej w Świdniku. W pasie drogowym znajduje się sieć wodociągowa, sieć gazową, kable elektryczne, telekomunikacyjne. Teren usytuowany jest bez spadku.

3.3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej:

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kanalizacyjnych litych PVC-U typ S8 DN200×5,9 z wydłużonym kielichem i uszczelką montowanymi w procesie produkcyjnym.

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej

- **odcinek S1-S4 sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC, I - 72,50m**
lokalizacja w pasie drogowym ul. Czeremchowej od poziomu działki 323/9, włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej z tworzywa Ø425 zlokalizowanej na sieci kanalizacji sanitarnej Ø200PVC w pasie drogowym ul. Czeremchowej w Świdniku,
zagłębienie projektowanego odcinka od 3,34 m do 1,89 m,
spadek 2,0%,

Łącznie projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wynosi, I – 72,50m

Wykonać szczelne przejścia projektowanych rurociągów przez ściany studni rewizyjnych betonowych i inspekcyjnych z tworzywa.

Trasę przebiegu odcinków sieci przedstawiono na sytuacji - rys. nr 01,

Posadowienie wysokościowe projektowanych odcinków sieci- rys. nr 02,

Projektowane uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stanowić będą:

1. Studnie inspekcyjne połączeniowe $\varnothing 400$ z tworzywa z włazem typ ciężki D400 w ilości – 1 kpl.
2. Studnie rewizyjne połączeniowe DN 1200 betonowe z włazem typ ciężki D400 w ilości – 2 kpl.

Studnie rewizyjne DN 1200/1400 – z elementów prefabrykowanych z betonu klasy C35/45 łączonych na uszczelki.

W skład studni wchodzi: podstawa studni, kręgi betonowe h=100cm, h=50cm, płyta pokrywowa żelbetowa z otworem DN62,5cm typ ciężki, właz żeliwny DN 600 osadzony na pierścieniach wyrównawczych, stopnie złączowe żeliwne osadzone fabrycznie w kręgach, systemowe przejścia szczelne. Przyjęto kręgi wg. katalogu

Kinety w studniach przelotowych wykonać z rur PVC, pozostałe wylewać z betonu C35/45.

Ściany zewnętrzne studni betonowych oraz płyt pokrywowych zaizolować poprzez nałożenie dwukrotnej warstwy BITIZOLU R +2P *lub wodoszczelną*

Przyjęto włazy klasy D400 z zamknięciem ryglowym.

Przed montażem podstawy studni betonowych ułożyć warstwę betonu C8/10 i świeżej zaprawy cementowej marki 10 o łącznej grubości 10cm.

Połączenia podstawy, kręgów oraz płyty stropowej na uszczelkę lub zaprawę wodoszczelną.

Studnie wykonać zgodnie z lokalizacją i wysokościami podanymi w projekcie.

PRÓBA SZCZELNOŚCI

Sieć kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności na eksfiltrację ścieków i infiltrację wód gruntowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

Wykonać przegląd kamerą po ułożeniu rurociągów.

3.4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej mieści się w całości na działkach nr 323/4 jednostka ewidencyjna: 061701_1 Świdnik, obręb ewidencyjny 061701_1.0006 - Kolonia Krępiec.

3.5. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

Wykopy wykonać jako liniowe wąskoprzestrzenne o szerokości 0,9m, mechaniczne oraz ręczne w rejonie zbliżeń do uzbrojenia podziemnego, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736.

Ściany wykopu zabezpieczyć płytami wykopowymi lub tradycyjną obudową ażurową. Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i oznakować.

Rury układać na podłożu z dobrze zagęszczonego piasku grubości 15 cm. Rurociąg zasypać piaskiem drobnoziarnistym do wysokości 0,3 m nad wierzch rury, zagęszczanym warstwami co 15 cm, do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg Proctora $I_s = 90\%$. Warstwa ochronna musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Wykop powyżej warstwy ochronnej zasypywać gruntem rodzimym bez grud i kamieni, ubijając warstwami co 30 cm.

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić demontaż obudowy, począwszy od dołu ku górze.

Montaż rurociągów z tworzywa sztucznego nie powinien być prowadzony przy temperaturach ujemnych.

3.6. UWAGI KOŃCOWE

- Roboty budowlane można rozpocząć po zgłoszeniu robót budowlanych w starostwie powiatowym w Świdniku oraz uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych powiadomić P.K. „Pegimek” o terminie ich rozpoczęcia.
- Trasę sieci wodociągowej oraz usytuowanie wysokościowe winien wytyczyć uprawniony geodeta.
- Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi technicznemu (przed zasypaniem) przy udziale przedstawiciela P.K. „Pegimek”, inwestora i wykonawcy.
- Przed zasypaniem wodociągu wykonać inwentaryzację geodezyjną.
- W czasie budowy należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

Całość robót należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.

OPRACOWAŁ:

Iwona Żak

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6640.242.2016	Licencja	6640.242.2016 0617 K05
Skala mapy	1:500	Data opracowania	28.04.2016
Miejscowość	Świdnik, ul. Czeremchowej	mapy	323/4 i inne
Jednostka ewidencyjna		nr działki	061701 1
Obręb ewidencyjny		identyfikator	Świdnik
Nazwa układu współrzędnych		identyfikator	061701 10006
		nazwa	Kolonia Krepiec
		prostokątnych płaskich	2000/8
		wysokości	Kronstadt 60
		sekcja	8.151.09.23.4.2
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		Granice działek w zakresie opracowania spełniają wymogi dokładnościowe zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r.	
Oznaczenie i informacje o służbnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Brak informacji	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie sieci i urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.		Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwo geodezyjnego	


Specjalista GIS
Rafał Nowosiad

Tę mapę i załączniki, w tym plany, sporządził i podpisał geodeta wyznaczony przez Urząd Gminy Świdnik, dnia 02.11.2016r.

/Nazwa i Płeć: wykonawcy/

STAROSTA ŚWIDNICKI
Załącznik do zgłoszenia złożonego
dnia: 28.09.2016r.
Wzrost: 174 cm, data: 30.12.2016. EJS
Świdnik, dnia: 02.11.2016r.

z up. Starosty
NACZELNIK
Wydziału Urbanistyki i Geodezji
Piotr Drabek

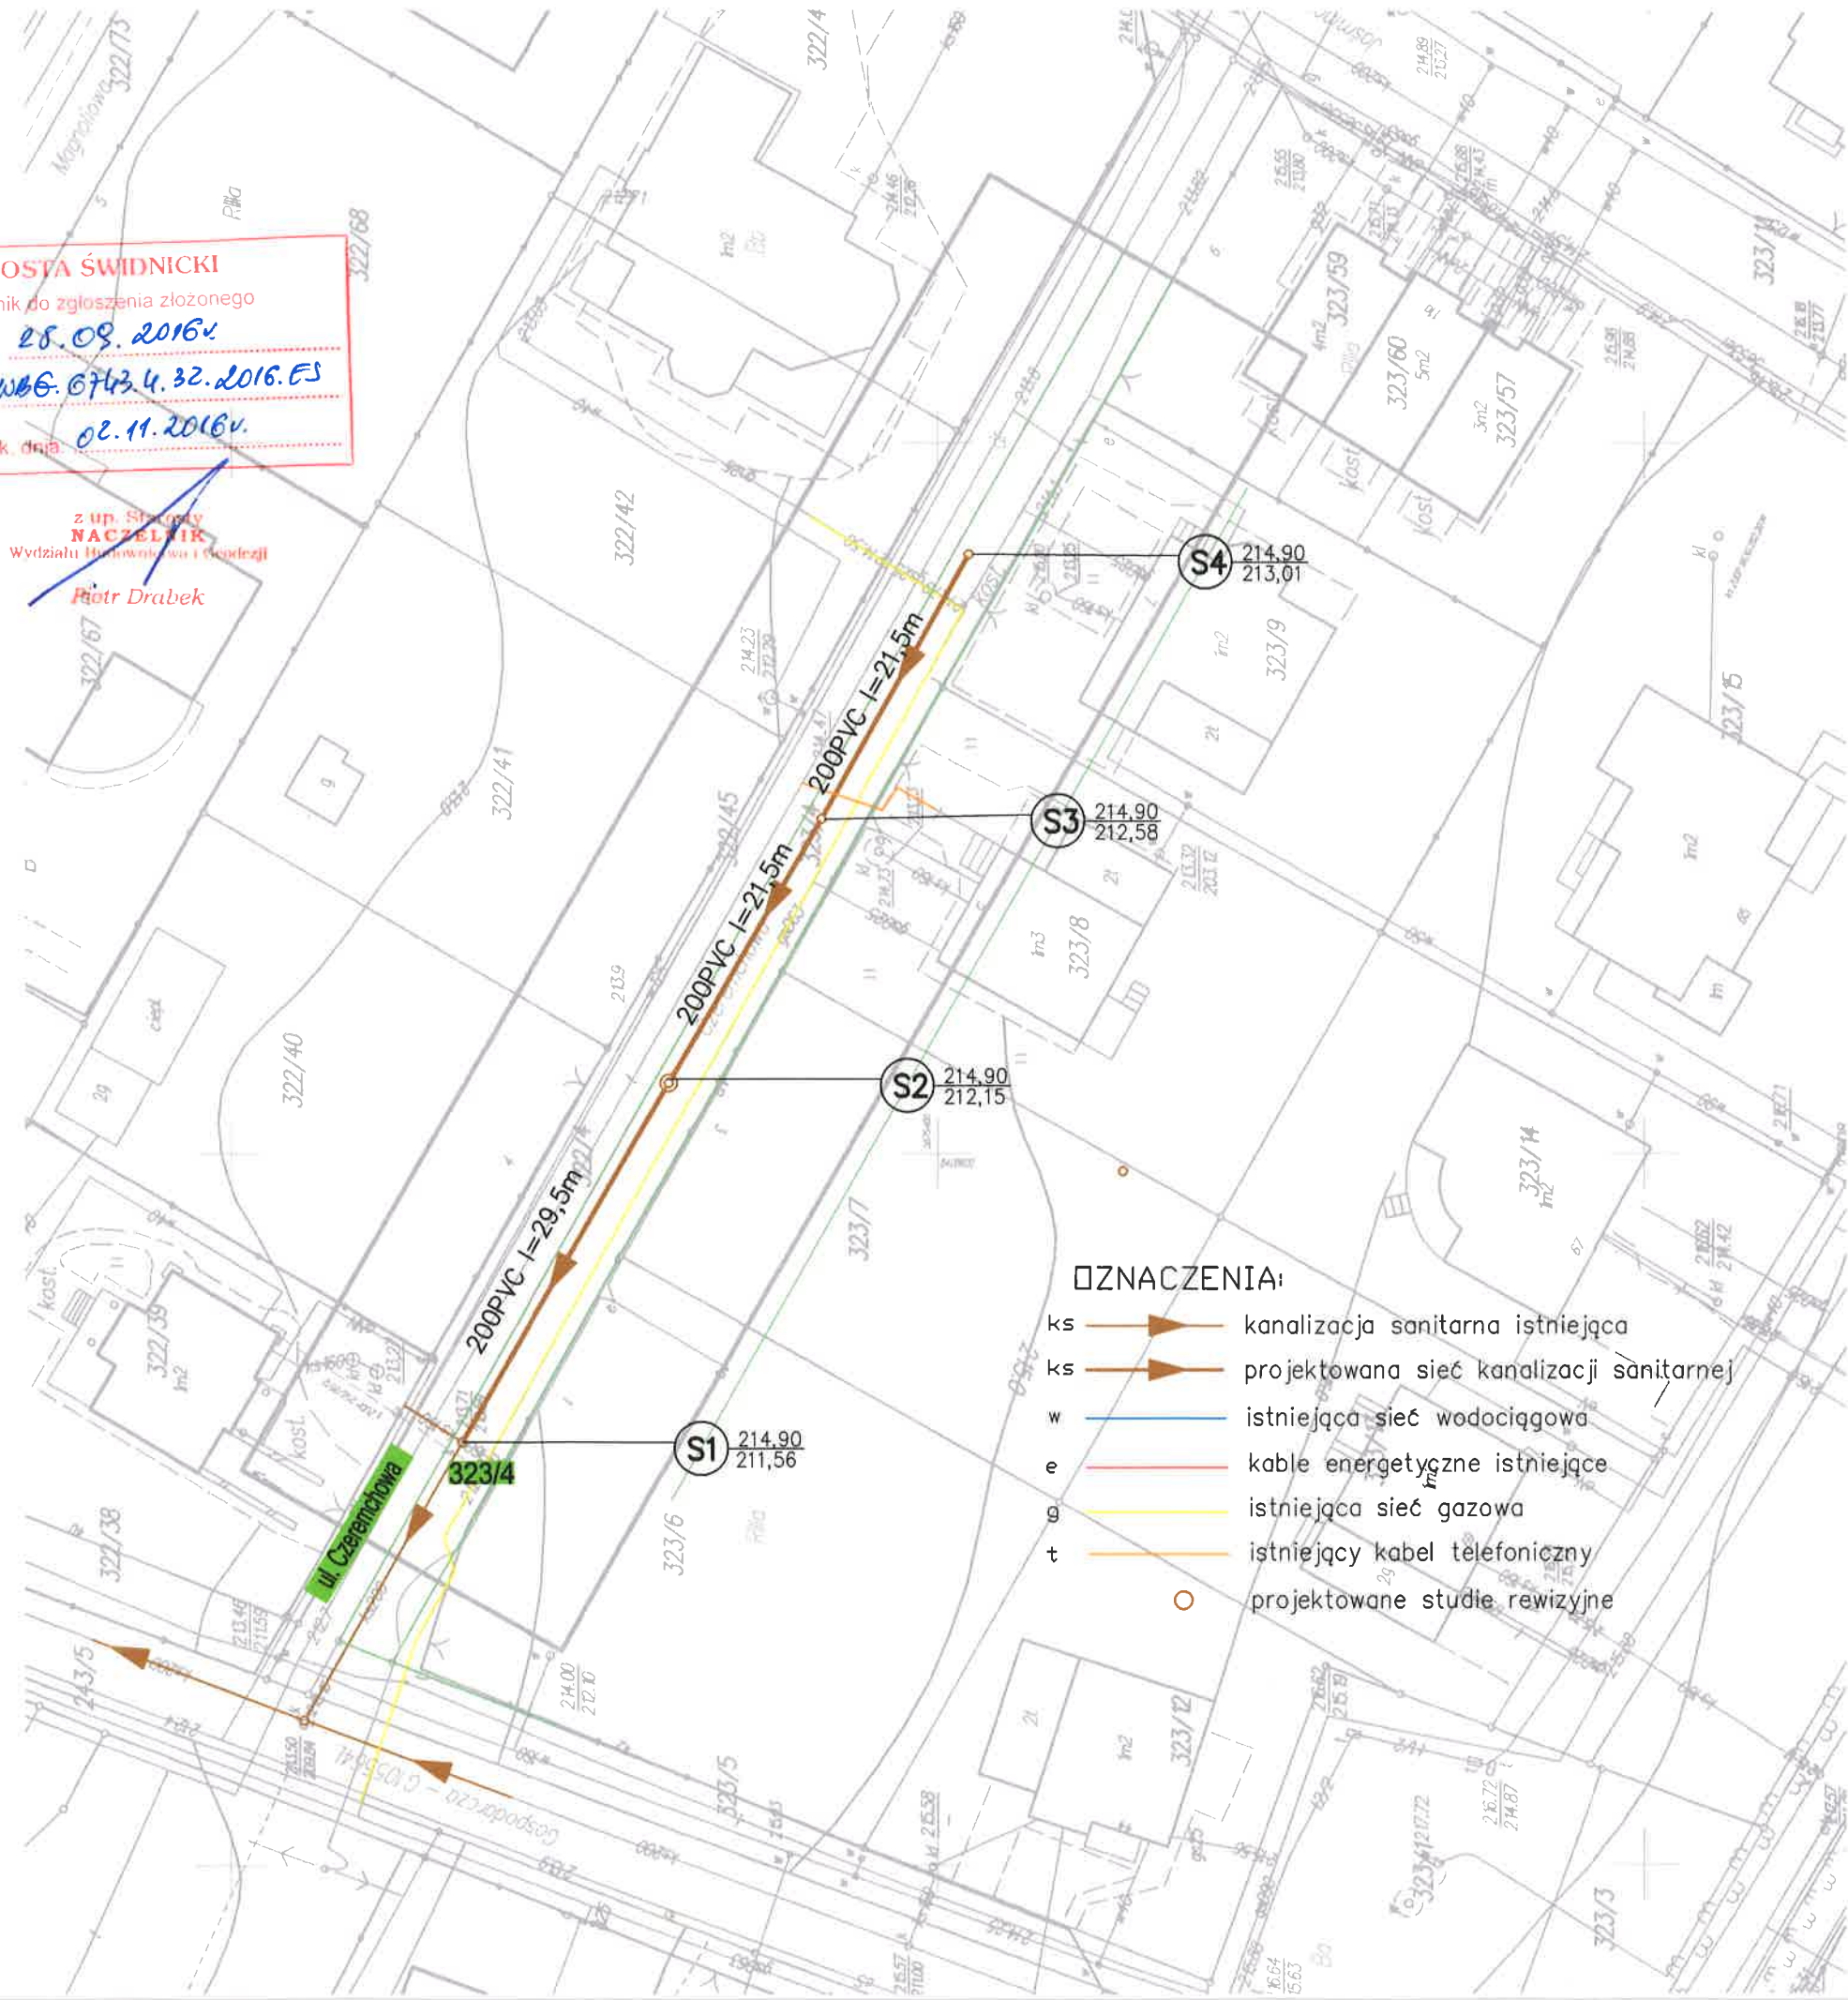

OZNACZENIA:

- ks → kanalizacja sanitarna istniejąca
- ks → projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
- w → istniejąca sieć wodociągowa
- e → kable energetyczne istniejące
- g → istniejąca sieć gazowa
- t → istniejący kabel telefoniczny
- → projektowane studnie rewizyjne

Przebieg linii, do której należy wytyczyć granice, wytyczony jest na podstawie planu sytuacyjnego, który jest załącznikiem do niniejszego zgłoszenia. W przypadku, gdy plan sytuacyjny nie zawiera informacji o granicach, granice wytyczane są na podstawie planu sytuacyjnego, który jest załącznikiem do niniejszego zgłoszenia.

STAROSTA ŚWIDNICKI

POSIT. 2016.540

12-05-2016

Z up. STAROSTY

Robert Kulawik

INWESTOR:	21-04
ADRES INWESTYJI:	Świdnik, ul. Czeremchowej
PROJEKT	
BRANŻA:	
PROJEKTANT:	mgr inż.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.
SKALA:	1:500
DATA:	08.2016

STAROSTA ŚWIDNICKI
Na podstawie planu sytuacyjnego, który jest załącznikiem do niniejszego zgłoszenia, wytyczony jest przebieg granic działki nr 061701 1 w obrębie ewidencyjnym Świdnik, dnia 02.11.2016r.

5630. 84.2

Protokół nr

2016.0

Świdnik, dnia

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie sieci i urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w

"Pegimek" Sp. z o.o.
21-040 Świdnik ul. Komuny 3
IP 713 010-744 NIP 150421935
Zakład Wydobycia i Kształtacji
.....
(Nazwa i Miejsce wykonawcy)

These 4 scenarios are as follows:

Nazwa i Poczta wykonawcy/

Piotr Drabek

ks —> kanalizacja sanitarna istniejąca
ks —> projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
w — istniejąca sieć wodociągowa
e — kable energetyczne istniejące
g — istniejąca sieć gazowa
t — istniejący kabel telefoniczny
○ — projektowane studnie rewizyjne

2016.06.14


Mr 514/Lb/83

10



Oznaczenia

Rzędna terenu projekt.
Rzędne terenu istniejącego
Rzędna dna rurociagu
Średnica, materiał
Odległości
Zagłębienie

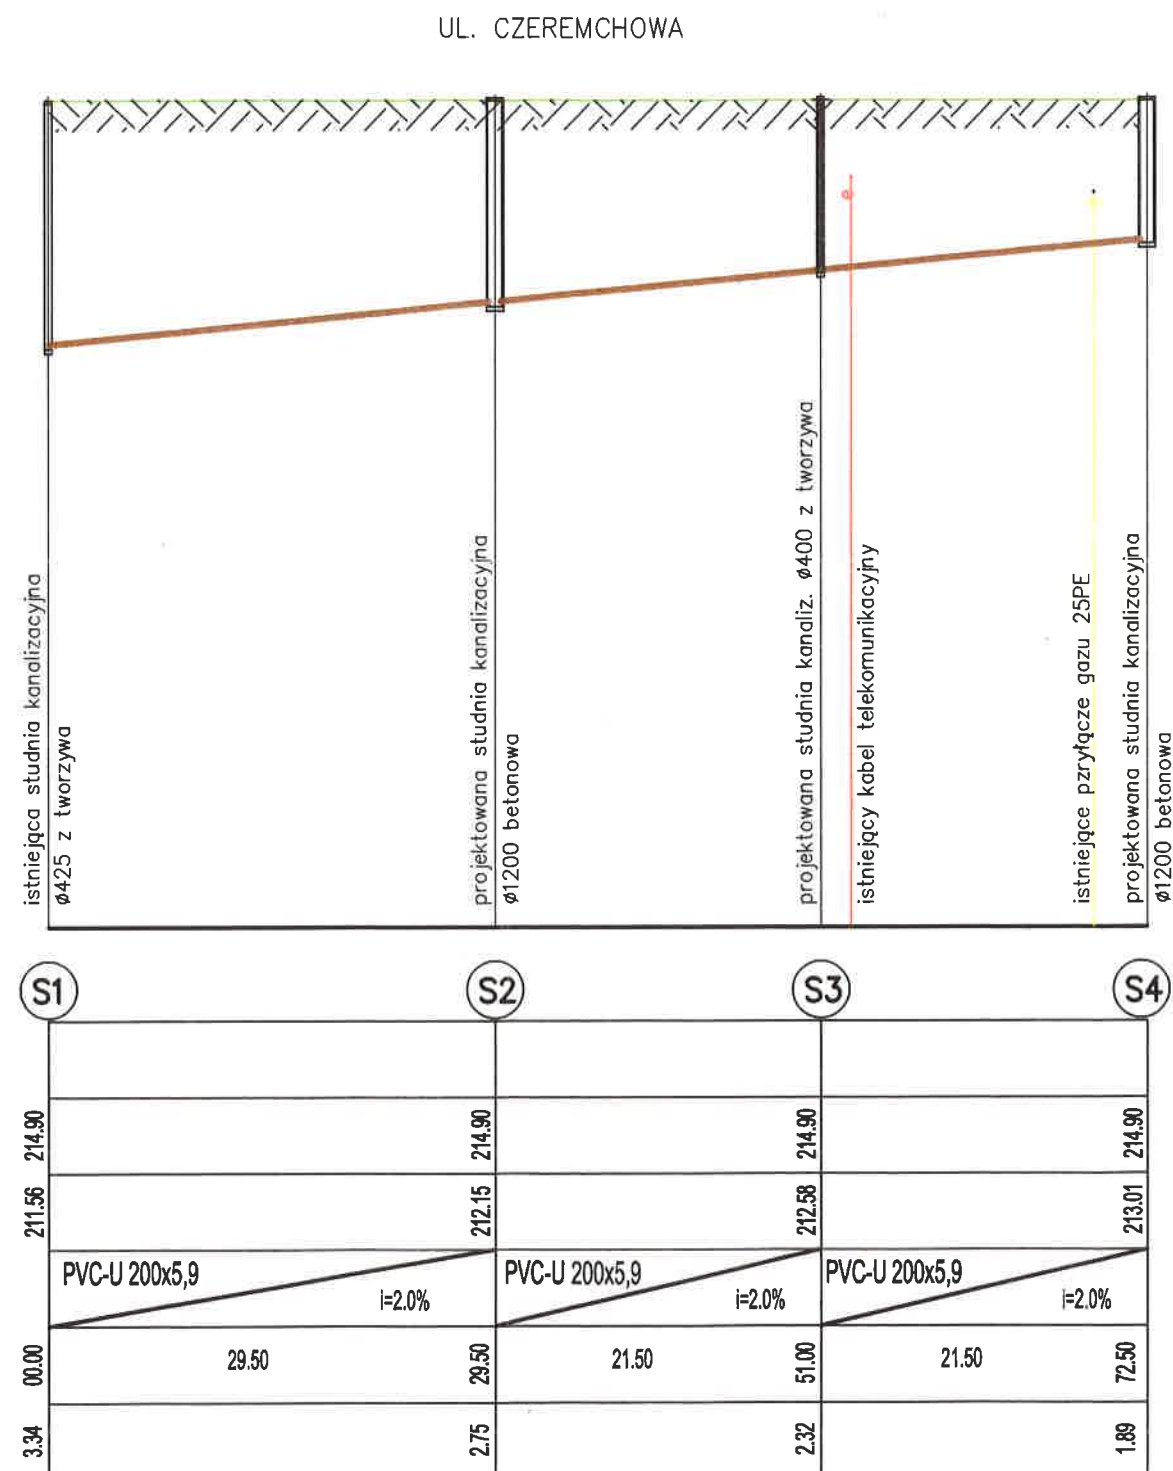


LEGENDA:

istniejący teren

INWESTOR: PK "PEGIMEK" Sp. Z O.O. 21-040 ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKIEJ 3			
ADRES INWESTYJI: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZEREMCHOWEJ W ŚWIDNIKU			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA:	SANITARNA	UPR. BUD.	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. IWONA ŻAK	390/Lb/2001	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. BOGUSŁAWA POSTRACH	1045/Lb/90	
SKALA:	PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ		SANIT.
DATA:			NR RYS.: 02
08.2016			

STAROSTWO POWIATOWE
w Świdniku
21-047 Świdnik, ul. Niepodległości 13
tel. 81 468 70 70, tel/fax 81 468 71 12
e-mail: starostwo@swidnik.pl

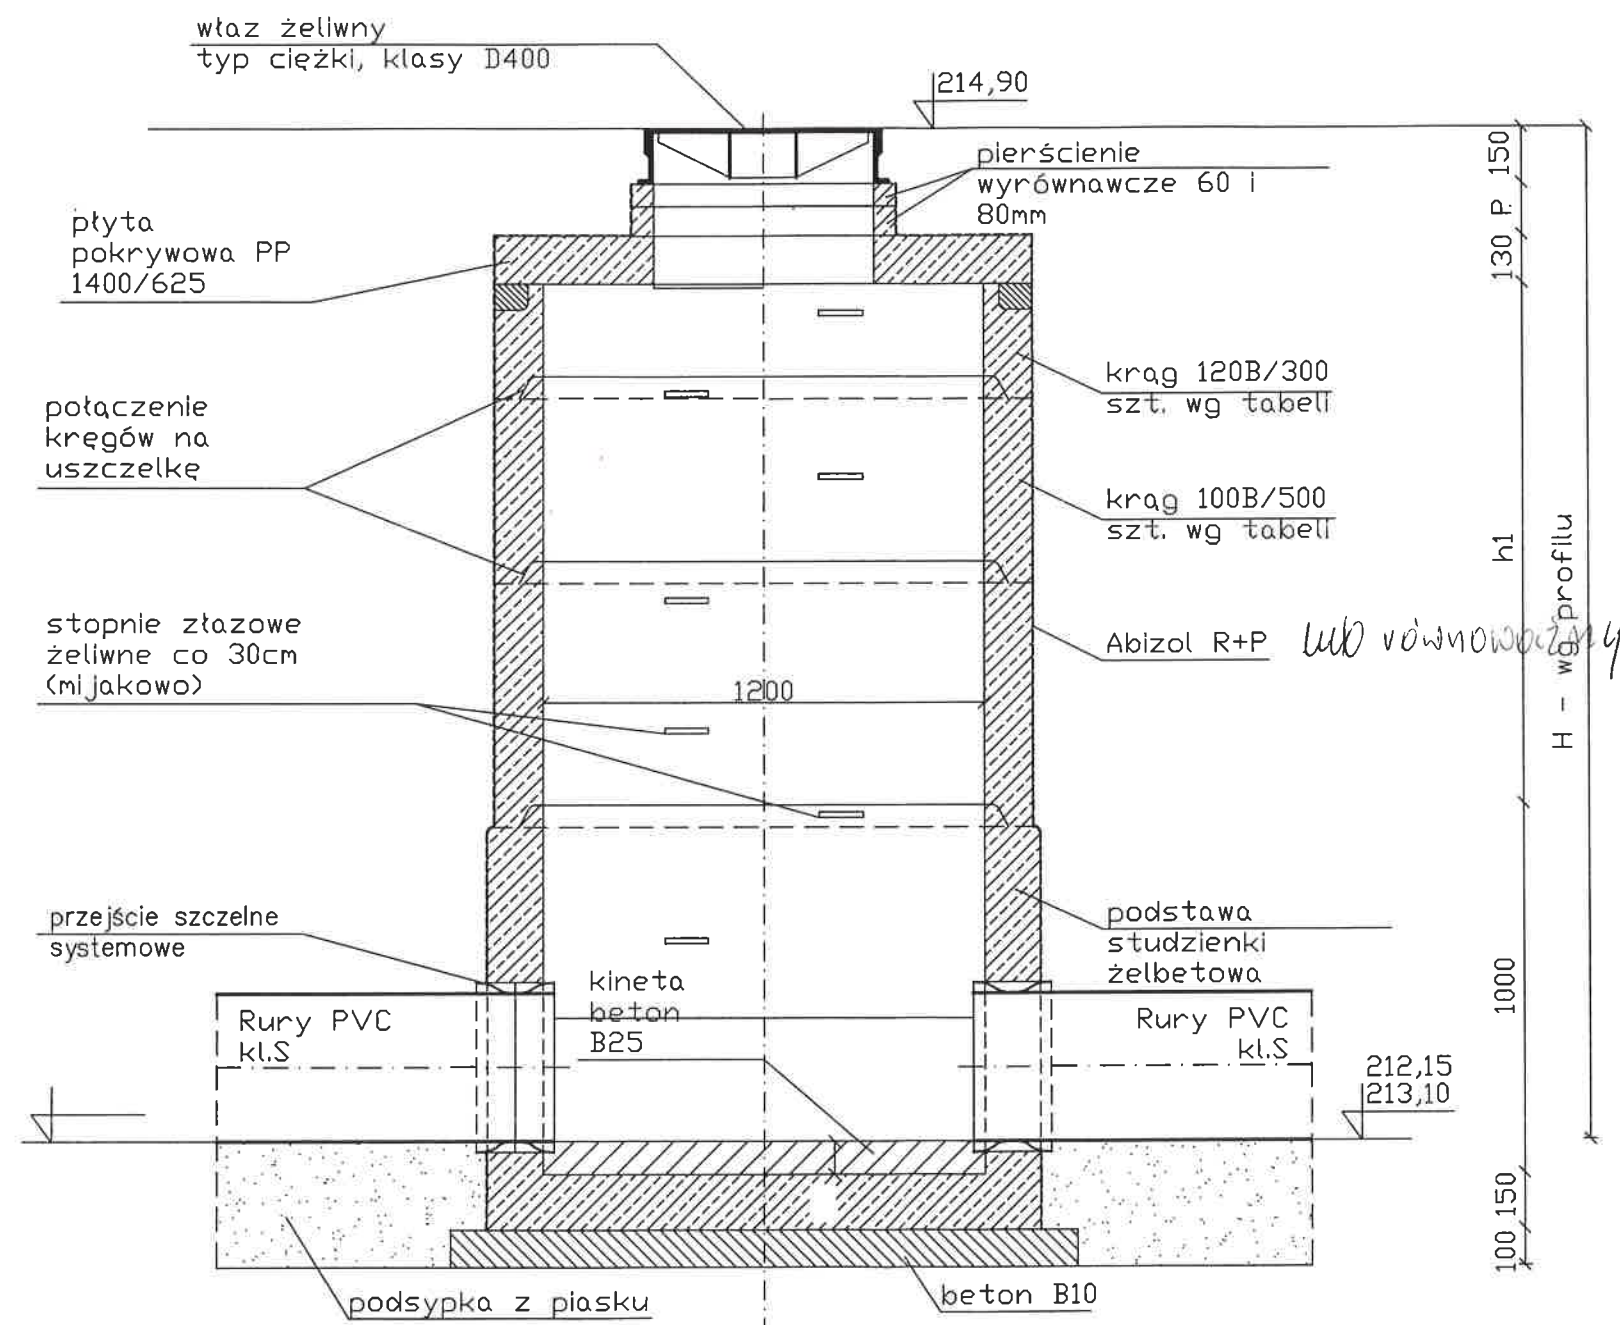

INWESTOR: PK "PEGIMEK" Sp. z o.o. 21-040 ŚWIDNIK, UL. KONOPNICKIEJ 3			
ADRES INWESTYJI: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CZEREMCHOWEJ W ŚWIDNIKU			
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
BRANŻA:	SANITARNA	UPR. BUD.	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. IWONA ŻAK	3901/Lb/2007	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. BOGUSŁAWA POSTRACH	1045/Lb/90	
SKALA:	STUDNIE REWIZYJNE 1200 BETONOWA		SANIT.
1:20			NR RYS.: 04
DATA:			

Znak TW / 3747 / 927 / 16

**Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul.: Czeremchowej w Świdniku.**

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Zapewniamy możliwość odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej PVC. Ø200 zlokalizowanej w ul. Czeremchowej, na następujących warunkach:

1. Wykonać sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych z uszczelkami typu Sewer Lock montowanymi na trwale w procesie produkcyjnym.
2. Sieć włączyć do istniejącej w ul. Czeremchowej studni inspekcyjnej Ø400 (pkt „A”).
3. Zaprojektować na sieci studnie rewizyjne Ø1200 oraz inspekcyjne min. Ø400 (rura trzonowa gładka, kineta zbiorcza).
4. Studnie betonowe zabezpieczyć bitumiczną powłoką izolacyjną.
5. Zaprojektować typowe, szczelne przejście sieci przez ściany studni.
6. Kinety w studniach przelotowych wykonać z rur PVC.
7. Sieć k.s. po wykonaniu należy poddać próbie szczelności oraz wykonać przegląd kamerą.

- *Trasę przebiegu sieci uzgodnić w Starostwie Powiatu Świdnickiego .*
- *Przed przystąpieniem do prac budowlanych Inwestor z Wykonawcą winni wypełnić deklarację informującą o terminie rozpoczęcia i zakończenia planowanej inwestycji. Deklarację oraz kopię nadania uprawnień budowlanych właściwej specjalności osobie kierującej budową lub sprawującej nadzór należy dostarczyć do Z-du Wod-Kan (ul. Kusocińskiego).*
- *Dopuszczenie sieci do eksploatacji nastąpi po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po przeprowadzeniu odbioru końcowego przez upoważnionych pracowników Z-du Wod-Kan. Odbiór końcowy przeprowadzany jest przed zasypaniem sieci.*
- *Warunki techniczne są ważne 1 rok od dnia ich wydania.*

zatwierdził:

WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Grzegorz Zarański

Otrzymują:
1. Adresat.
2. TW-aa.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej 6640.242.2016	Licencja 6640.242.2016 0617 K05
Skala mapy 1:500	Data opracowania 28.04.2016
Mięcosowość Świdnik, ul. Czeremchowej	nr działki 323/4 i inne
Jednostka ewidencyjna	identyfikator 061701 1
Obręb ewidencyjny	nazwa Świdnik
Nazwa układu współrzędnych	identyfikator 061701 10006
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	nazwa Kolonia Krepiec
Oznaczenie i informacje o słabościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	prostokątnych płaskich 2000/8
Nie wykłuzca się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie sieci i urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwestycji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, województwa, gminy i Komunalne "Pegimek" Sp. z o.o.	wysokości 60
21-040 Świdnik ul. M. Konopnickiej 3 NIP 713 020 78-84, REGON 430121305 Zakład Wodociągów i Kanalizacji	sekcja 8.151.09.23.4.2
(Nazwa i Polecenie wykonawcy)	Granica działek w zakresie opracowania spełniają wymogi doktrynowe zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r.
Brak informacji	Brak informacji
Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wycofaniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego	(Inne i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawniającego do opracowania mapy)

na wniosek z 26.11.2015r. w sprawie: kosztów odbioru wody z sieci pociągowej, kartograficznych, skutecznego zawieszenia odbioru wody, odbioru wody z sieci pociągowej zawieszenia odbioru wody z sieci pociągowej, odbioru wody z sieci pociągowej odbioru wody z sieci pociągowej, odbioru wody z sieci pociągowej	STAROSTA ŚWIDNICKI	P 0617. 2016-540	12-05-2016	Z UP. STARSZY Robert Kulawik
na wniosek z 26.11.2015r. w sprawie: kosztów odbioru wody z sieci pociągowej, kartograficznych, skutecznego zawieszenia odbioru wody, odbioru wody z sieci pociągowej zawieszenia odbioru wody z sieci pociągowej, odbioru wody z sieci pociągowej odbioru wody z sieci pociągowej, odbioru wody z sieci pociągowej	STAROSTA ŚWIDNICKI	P 0617. 2016-540	12-05-2016	Z UP. STARSZY Robert Kulawik



WILLIAM T. ZAK

PROTOKÓŁ WBG. 6630.84.2016
z narady koordynacyjnej

przeprowadzonej w formie tradycyjnej w dniu 2016.06.09 w Starostwie Powiatowym w Świdniku wydział Budownictwa i Geodezji Referat Geodezji pokój nr 25.

za zgodność z oryginałem

1. Przedmiot narady: trasa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchowej w Świdniku

2. Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek sp. z o.o
ul. Konopnickiej 3
21-040 Świdnik

KOŁĘTANI
mgr inż. Jacek Zak
upr. Nr 390/Lb/2001
upr. Nr 514/L b/88

3. Przewodniczący narady : Gański Mieczysław tel. 081 468-70-72

4. Uczestnicy narady:

Lp.	Nazwa instytucji	Osoba reprezentująca	Podpis
1.	PGE Dystrybucja SA w Lublinie RE Lublin – Teren	—	<i>mr. obcy</i>
2.	P.S.G SP z o.o oddział w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Lublinie	<i>Urosła Gregor</i>	<i>Uro</i>
3.	Przedsiębiorstwo Komunalne w Świdniku PEGIMEK	KIEROWNIK Działu Technicznego <i>mgr inż. Małgorzata Czopik</i>	<i>[Signature]</i>
4.	NETIA S.A. w Lublinie	<i>nie dotyczy</i>	—
5.	Orange Polska S.A Dział zarządzania zasobami sieci w Lublinie	<i>mr. obcy</i>	—
6.	Urząd Miasta i Gminy Świdnik	<i>mr. obcy</i>	—
7.			

5. Uwagi:

W przypadku braku inwentaryzacji sieci uzbrojenia na mapach za ewentualne uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialność ponosi zarządzający daną siecią.

6. Stanowiska uczestników narady:

[Large signature]

[Handwritten signature]

7. Informacja o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:


Przedstawiciel z poz. 1 PGE Dystrybucja S.A. nieobecny
Przedstawiciel z poz. 5 Orange Polska SA. nieobecny
Przedstawiciel z poz. 6 KMiG Gniatki nieobecny

z up. STAROSTY

[Handwritten signature]
Mieczysław Gański
Inspektor
Przewodniczący narady

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH			
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	6640.242.2016	Licencja	6640.242.2016 0617 K05
Skala mapy	1:500	Data opracowania mapy	28.04.2016
Miejscowość	Świdnik, ul. Czeremchowej	nr działki	323/4 i inne
Jednostka ewidencyjna		identyfikator nazwa	061701 i Świdnik
Obszr ewidencyjny		identyfikator nazwa	061701 10006 Kolonia Krepiec
Nazwa układu współrzędnych		przebiegających płaszczyzn wysokości	2000/8
		sekcja	Kronszadt 60
			8.151.09.23.4.2
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		Granice działek w zakresie opracowania spełniają wymogi dokładnościowe zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r.	
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Brak informacji	
Nie wyklucza się stwierdzenia w terenie innych niż wyznaczonych na niniejszej mapie sieci i urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, tj. Zarząd Komunalny		Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wyrezerwacji oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego	
"Pegazinek" 3 1 2 0 0 21-240 Świdnik ul. Czeremchowej 3 NIP 743 000 2424 11 78 40012 1505 Zakład Wodociągów i Kanalizacji		 Specjalista K05 Krzysztof Osiński	
		 Inżynier i sprawdzający, nr uprawnień i podpis osoby opracowującej lub sprawdzającej mapę	

12-05-2016 2016.540	STAROSTA SWIDNICKI P0617	Z UP. STAROSTY Robert Kulawik
------------------------	-----------------------------	----------------------------------

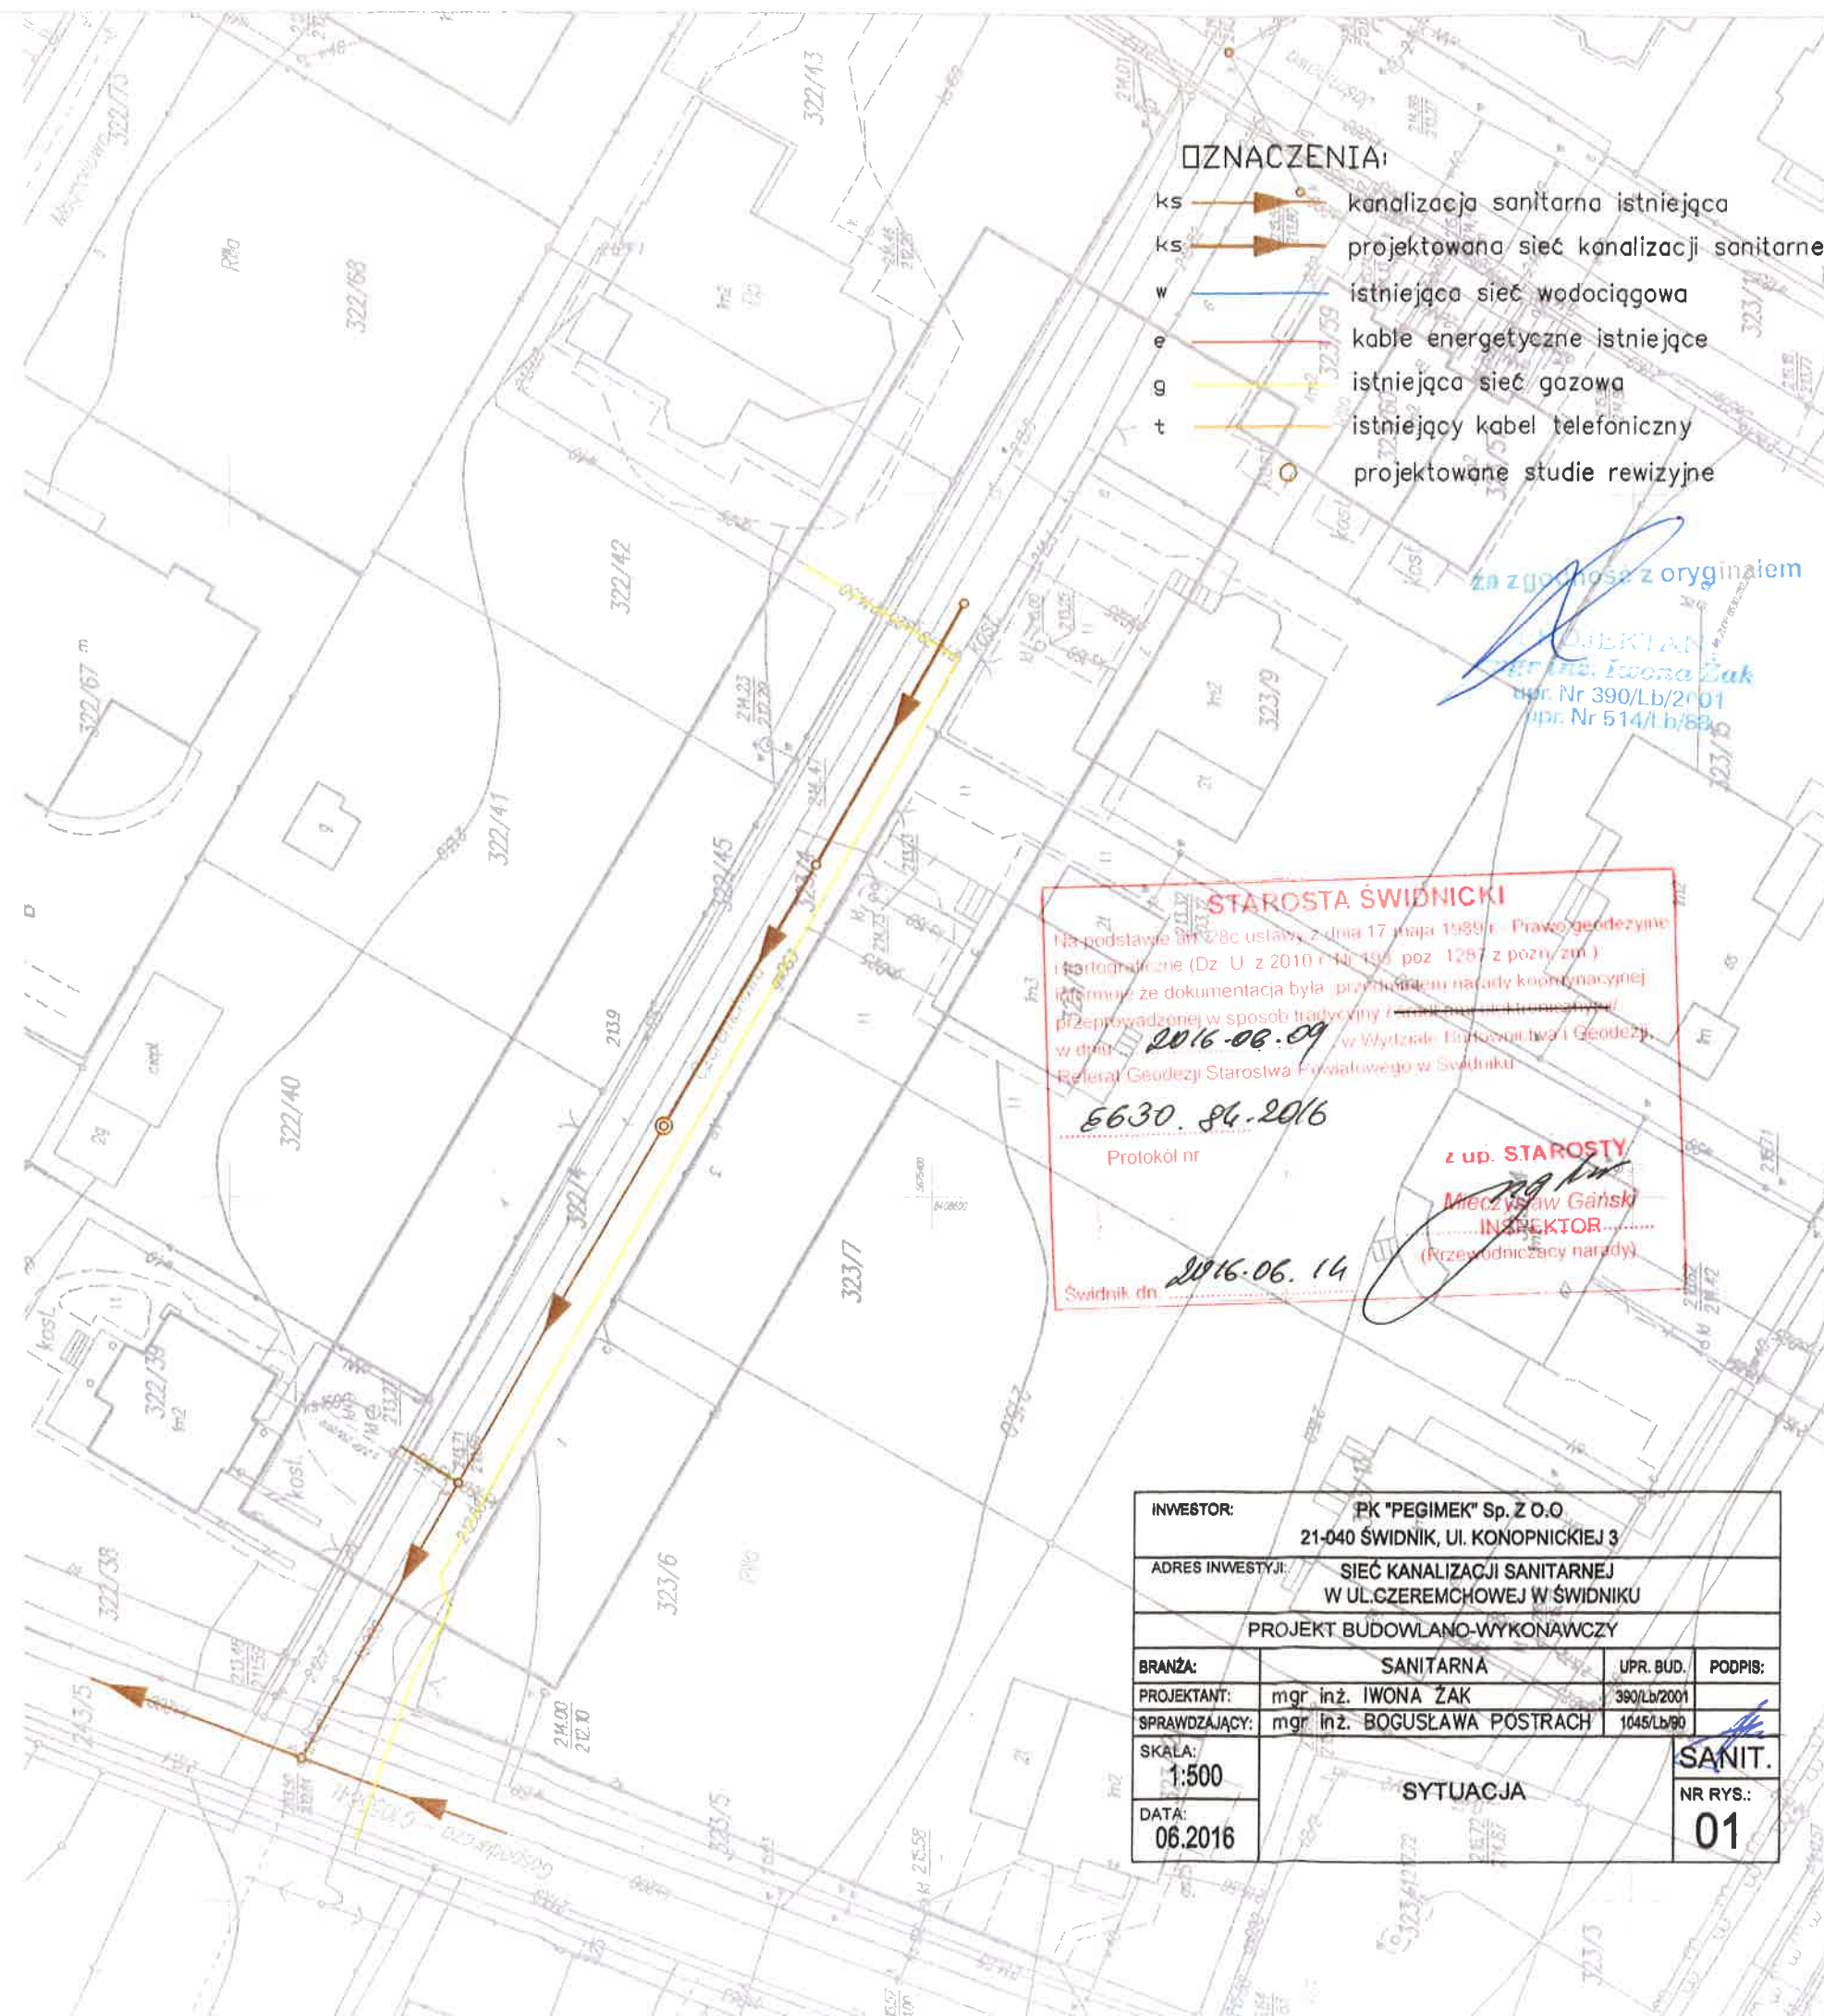

DECYZJA

ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO W PASIE DROGOWYM

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., Nr 460 z późn. zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., Nr 446), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., Nr 23) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEGIMEK" Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 3
21-040 Świdnik

o wydanie zezwolenia na lokalizację **sieci kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym ulicy **Czeremchowej** na działce ewidencyjnej nr **323/4** w miejscowości Świdnik

Burmistrz Miasta Świdnik
zezwala

na lokalizację **sieci kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym ulicy **Czeremchowej** na działce ewidencyjnej nr **323/4** w miejscowości Świdnik przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przebieg projektowanych urządzeń zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym.
2. Dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., Nr 460 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., Nr 124), z zwłaszcza z uwzględnieniem § 140, ust. 8.
3. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym (w obszarze lokalizacji urządzeń) ponosi inwestor.
4. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej nie związanymi z gospodarką drogową, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia tych urządzeń.
5. Złożyć wymaganą dokumentację dla budowy w/w urządzenia na naradę koordynacyjną organizowaną przez Starostę Świdnickiego.
6. Zaprojektować zabezpieczenia urządzenia z uwzględnieniem sytuacji, iż wnioskowane urządzenie będzie w całości zlokalizowane pod elementami utwardzonymi ulicy.
7. Dokonać posadowienia urządzenia na głębokości przykrycia minimum 1,00 m.
8. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi.
9. Właściciel sieci będzie ponosił coroczną opłatę za pozostawienie urządzeń nie związanych z gospodarką drogową w pasach ulic gminnych zgodnie z obowiązującymi stawkami.
10. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
11. W przypadku niedopełnienia przez stronę warunków zawartych w niniejszej decyzji organ stwierdza wygaśnięcie decyzji w trybie art. 162 kpa.

Powyższe zezwolenie na lokalizację obiektu w pasie drogowym jest równoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., Nr 23) odstępuje się od uzasadnienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej - część III, ust. 44, kol. 3 (zwolnienia), pkt 9, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., Nr 783 z późn. zm.).


Złoty Błogosławie Miasta
mgr inż. Małgorzata Kozłowska
Naczelnik Wydziału
Mienia Komunalnego

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Przed rozpoczęciem robót inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzgodnić z zarządcą drogi projekt budowlany w/w urzędnika.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, na prowadzenie robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami jak również na prowadzenie robót nastąpi zgodnie z art. 40 ust.1, ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 460 z późn. zm.) w drodze decyzji administracyjnej a opłaty z tego tytułu zostaną naliczone na podstawie art. 40 ust 4 i ust 5 w/w ustawy.

Załączniki:

1. mapa z projektowaną inwestycją – 1 egz.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne "PEGIMEK" Sp. z o.o.; 21-040 Świdnik; ul. M. Konopnickiej 3
2. a/a

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: 6640.242.2016	Liczba: 6640.242.016.0517 KGS
Skala mapy: 1:500	Data opracowania: 20.04.2016
Miejscowość: Świdnik, ul. Czeremchowej	nr działki: 323/4 i 1/100
Jednostka ewidencyjna	identyfikator: 661701
Obchód ewidencyjny	nazwa: Świdnik
Nazwa układu współrzędnych	identyfikator: 951702
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	nazwa: Kolańska
Oznaczenie i informacja o służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	wysokość: 22805
Nie wykonano się limitów w terenie innych niż wyliczonych na niniejszej mapie sieci i urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak informacji w historycznych limitach, Linia granic Komunalna	sekcja: 8.157.05.23.4.2
"Pegimek" Sp. z o.o. 21-041 Świdnik, ul. Czeremchowej 3 NIP 711 672 24 16, KRS 17121505 Zarząd Wydziałowy i Kancelaria	Granice działek w zakresie opracowania planów w miastach i lokalizacjach zawarte w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 9 listopada 2011 r.
Wszelkie prace obiekty budowlane podlegają weryfikacji oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawcze geodezyjnego	Data ukończenia:

[illegible]